

## 【別紙3】

平成26年2月  
東京二十三区清掃一部事務組合

# 目黒清掃工場建替計画(素案)

## 1 整備方針

一般廃棄物処理基本計画に基づき、目黒清掃工場の建替えを行う。

## 2 場 所

目黒区三田二丁目19番43号

## 3 敷地面積

約29,000m<sup>2</sup>

## 4 施設概要

### (1) 施設規模

600トン/日(300トン/日・炉×2基)

### (2) 建築物

工場棟1棟

鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造・鉄骨造)

管理棟1棟 ほか付属棟

### (3) プラント設備

ア 焼却炉 全連続燃焼式火格子焼却炉

イ 公害防止設備

(ア) 大気汚染防止 煙突からの排ガスは、次の処理性能を確保する。

処理性能	ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> N以下
	塩化水素	10ppm以下
	硫黄酸化物	10ppm以下
	窒素酸化物	50ppm以下
	ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下
	水銀	0.05mg/m <sup>3</sup> N以下

処理方式 ろ過式集じん方式

湿式洗浄方式

触媒脱硝方式

(イ) 水質汚濁防止 施設排水は、「下水道法」による排除基準に適合させ、公共下水道へ放流する。


処理方式 凝集沈殿ろ過処理方式

(ウ) 騒音・振動防止 「騒音規制法」、「振動規制法」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の規制基準に適合させるため、施設の騒音・振動発生機器等は極力屋内に配置するととも






目黒清掃工場完成イメージ図

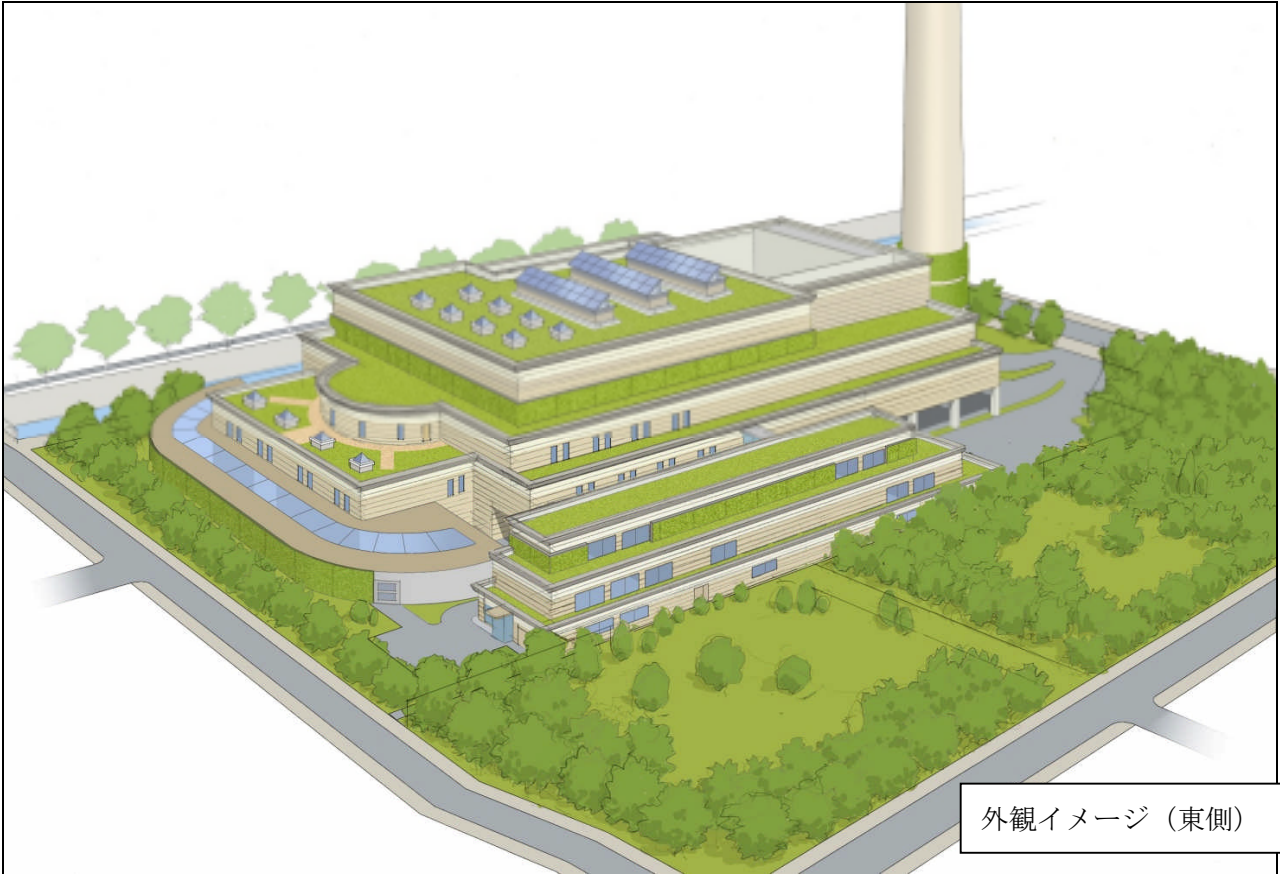

外観イメージ（東側）

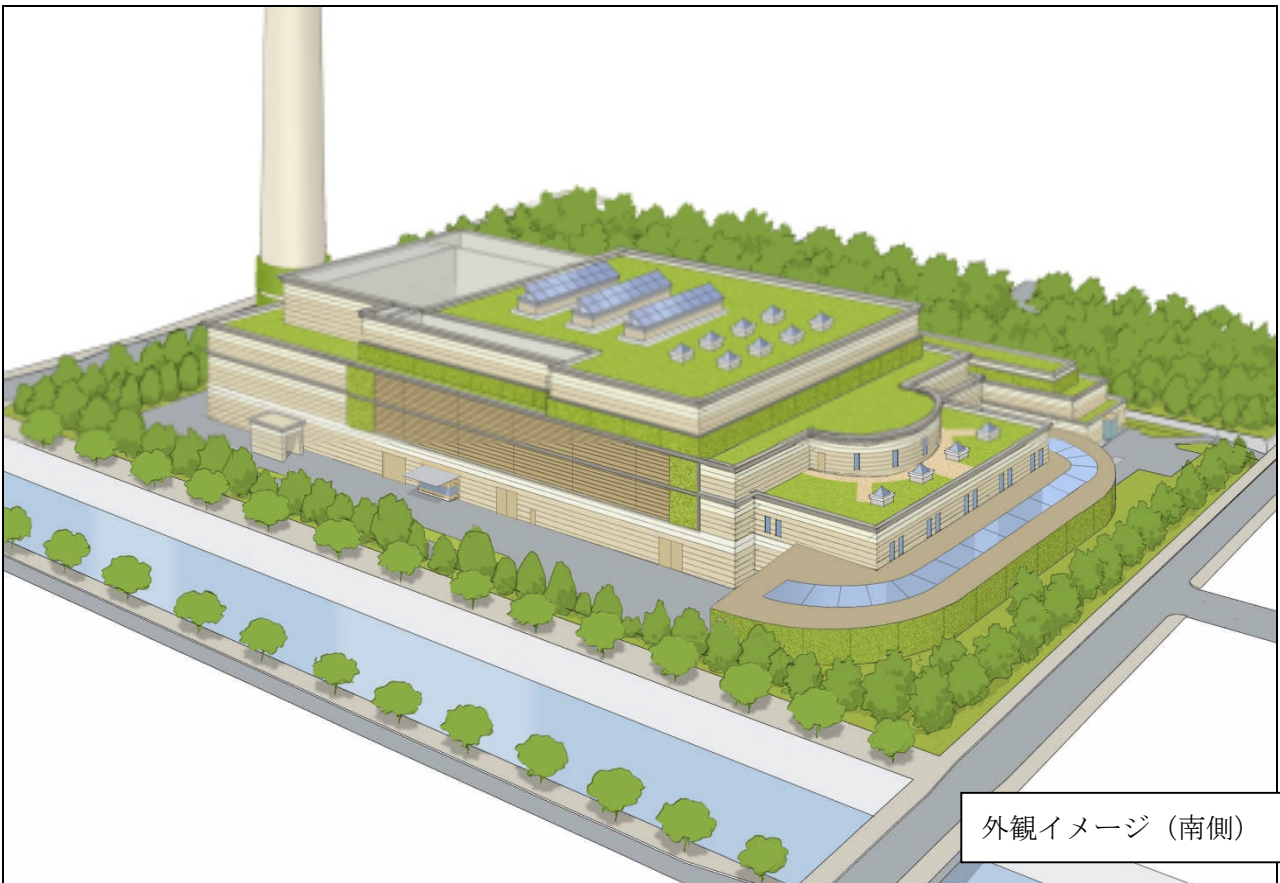

外観イメージ（南側）